

記号	訂正	年月日	訂正者	担当	承認
⊕	炭酸ガス配管他変更	1998.5.22	寺田		
⊖	各部配管曲変更	1998.7.21	中藤		
C					
D					

主要機器仕様

機器名	仕様	数量	モーター (kW x 台)
原水ポンプ (納入外)	水中ポンプ 0.33 m³/min x 9m	1	1.5 x 1
炭酸ガス供給装置 (オプション)	30kg ボンベ方式 8本掛け ヒーター付き調整器 17.7 kg/h	1	0.8 x 1
中和装置	ラインミキサ (100 A) 電磁弁, 弁類	1	**
混合槽	φ400 x 2400H 0.18 m³	1	**
混合槽 攪拌ポンプ	水中ポンプ 0.30 m³/min x 5.0m		0.75 x 1
造粒槽	φ770 x 1550H 0.58 m³	1	0.4 x 1
沈殿槽	φ1400 x 1850H 2.7 m³	1	0.4 x 1
ポリマ溶解槽 攪拌機	450巾 x 600長 x 920H 0.2 m³	2	0.1 x 2
PAC 注入ポンプ	ダイヤフラム式定量注入ポンプ 20/24 ~ 100/120 ml/min	1	0.2 x 1
ポリマ 注入ポンプ	ダイヤフラム式定量注入ポンプ 150/180 ~ 900/1080 ml/min	1	0.2 x 1
計量槽	500巾 x 900長 x 350H 0.1 m³ 90° 三角堰	1	**
処理水槽	500巾 x 750長 x 1200H 0.37 m³	1	**
給水ポンプ	水中ポンプ 0.2 m³/min x 15m	1	1.5 x 1
スラリポンプ	スラリポンプ 0.1 m³/min x 20m	1	2.2 x 1
スキッド ベース	1900巾 x 4300長 x 180H	1	**
合計			8.15

電気計装機器仕様


機器名	仕様	数量
動力計器盤	屋外自立型	1
中和用pH計	中和用pH指示調整計 0 ~ 14	1
処理水pH計	処理水pH記録計 0 ~ 14	1
処理水濁度計	処理水濁度計 0 ~ 100 ppm	1
処理水流量計	処理水流量積算計 0 ~ 30 m³/h	1
2ペン記録計	濁度計・流量計用	1
処理水槽液面制御器	フロート式液面制御器	1

重量

重量	値
製品重量	3350 kg
運転重量	8600 kg

工事	20m³/hパッケージ型 濁水処理装置	数量	1
仕様	Q=Max20m³/h SS=5000ppm pH=11	数量	1

承認	中藤	20m³/hパッケージ型濁水処理装置	数量	1
承認	中藤	フローシート	数量	1
承認	中藤	1-HA950002-30.11	数量	1

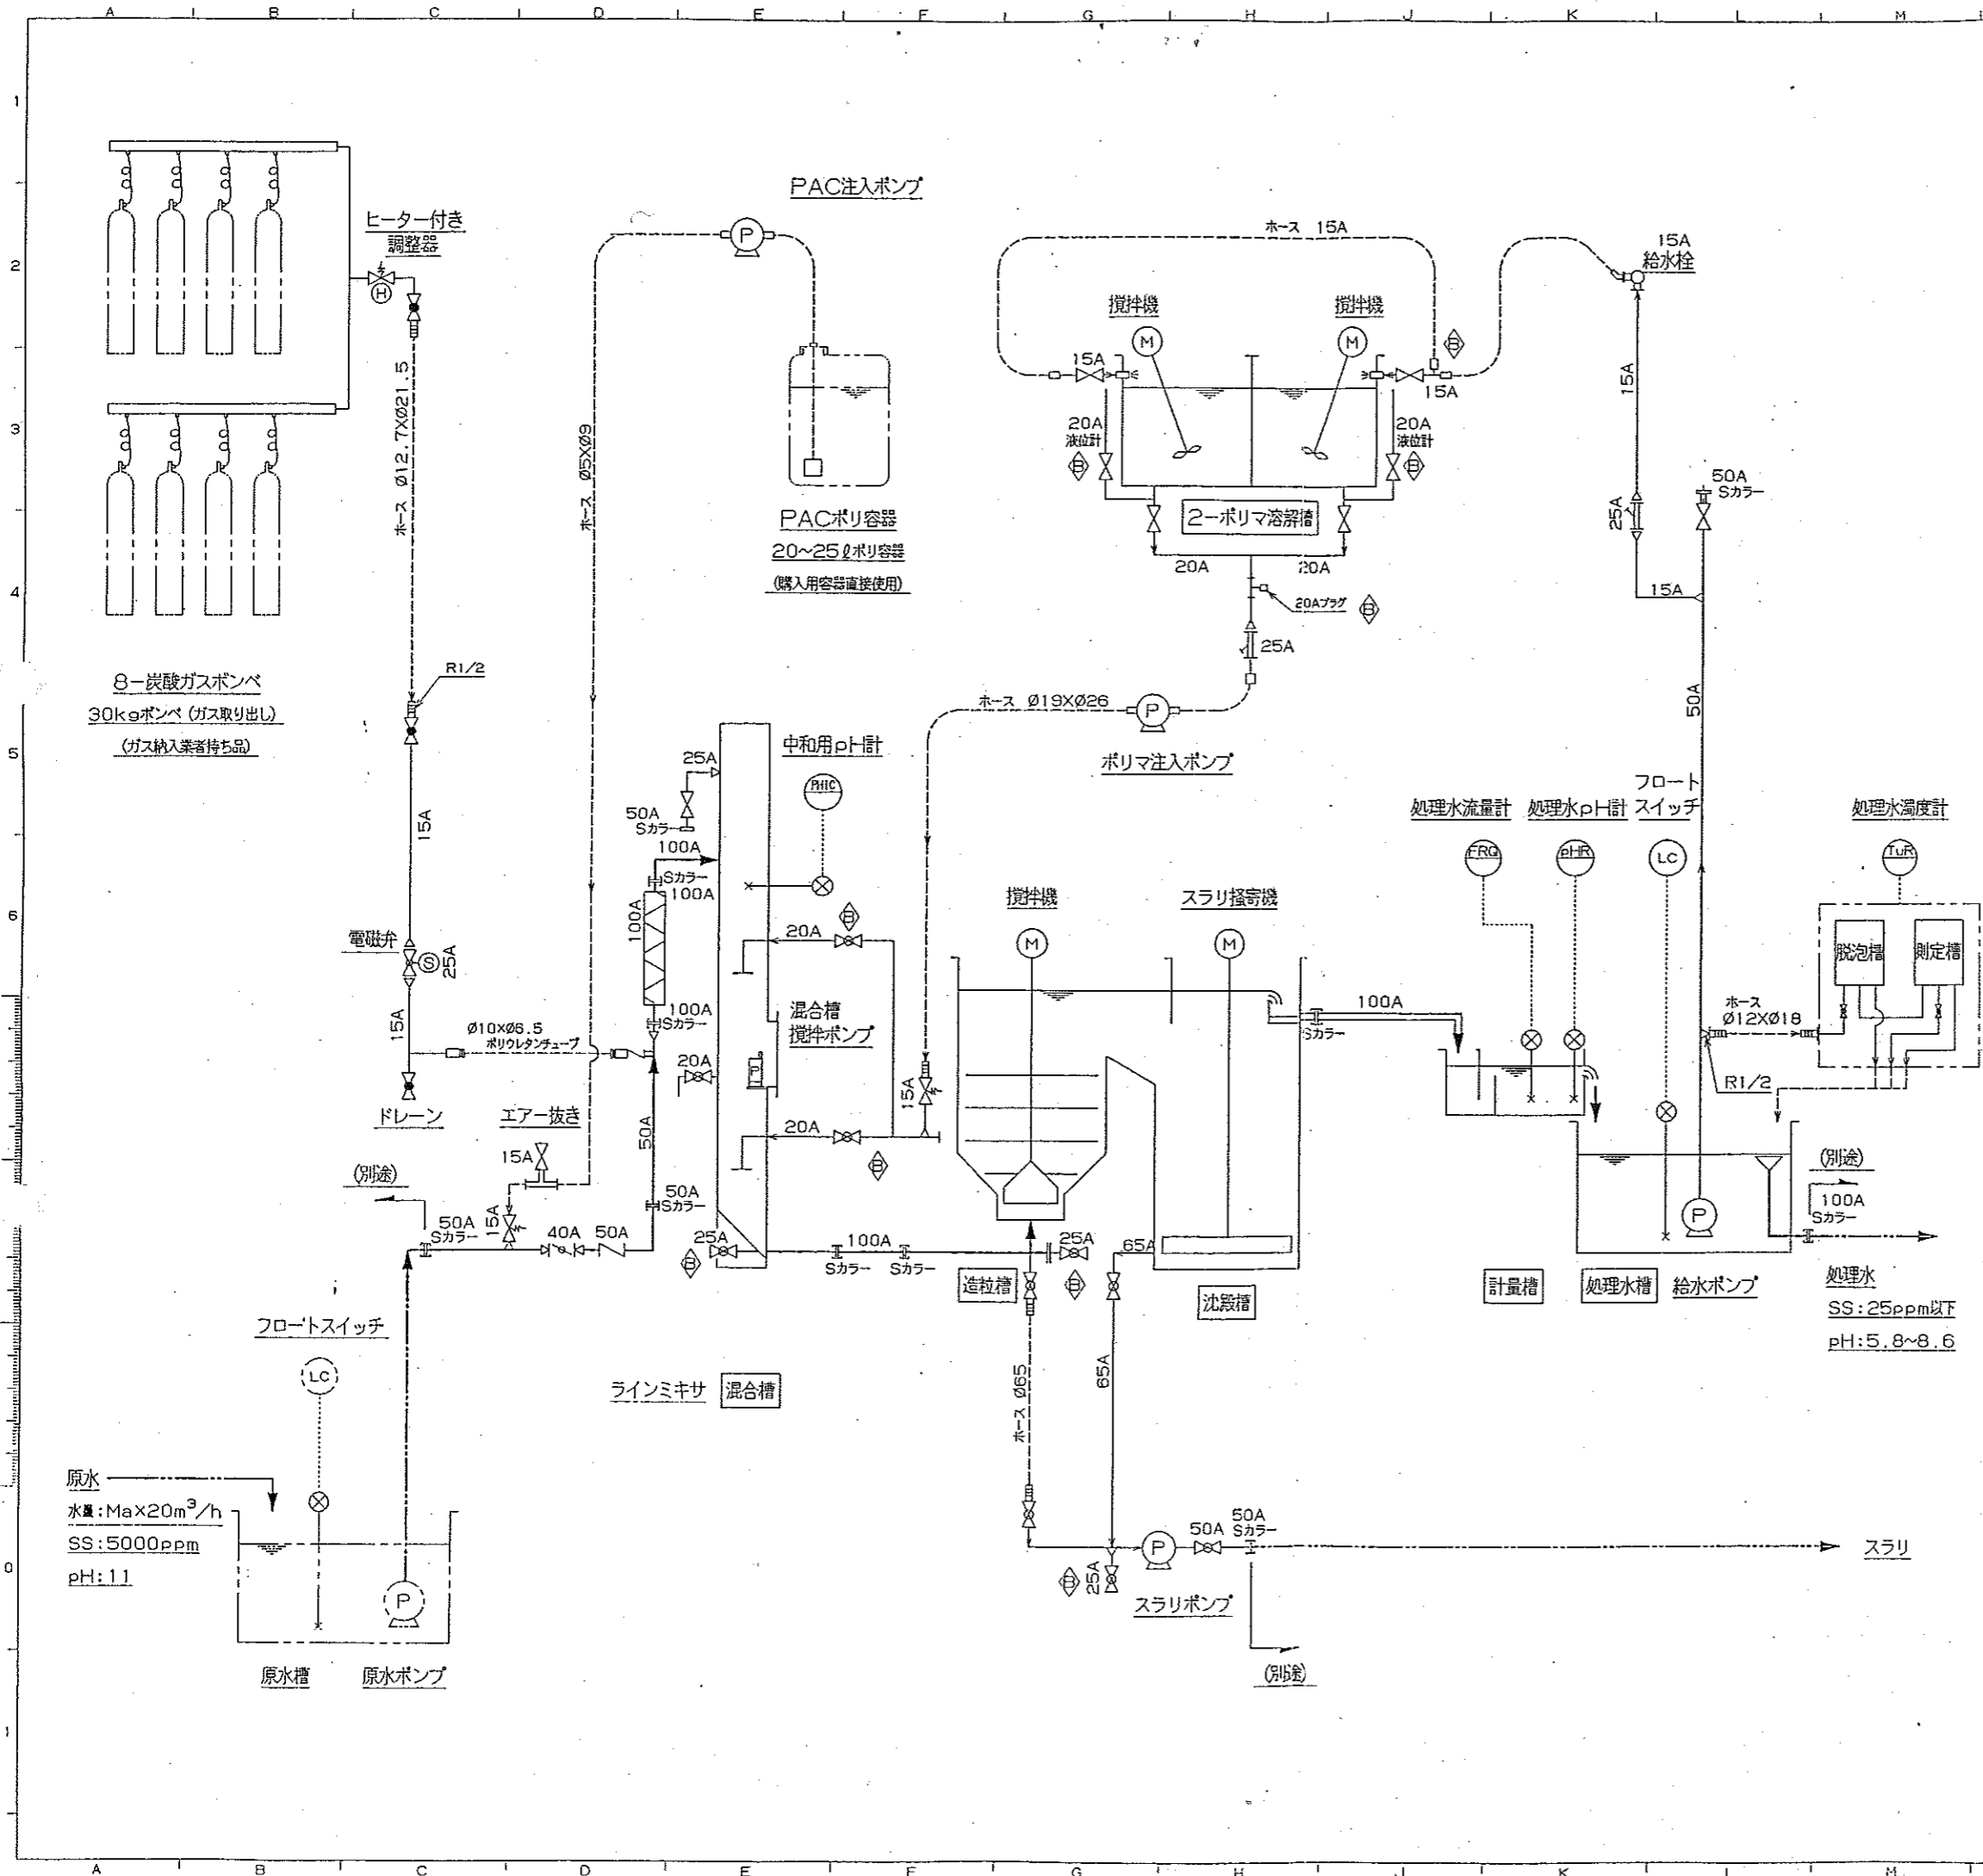

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A B C D E F G H I J K L M N O P