


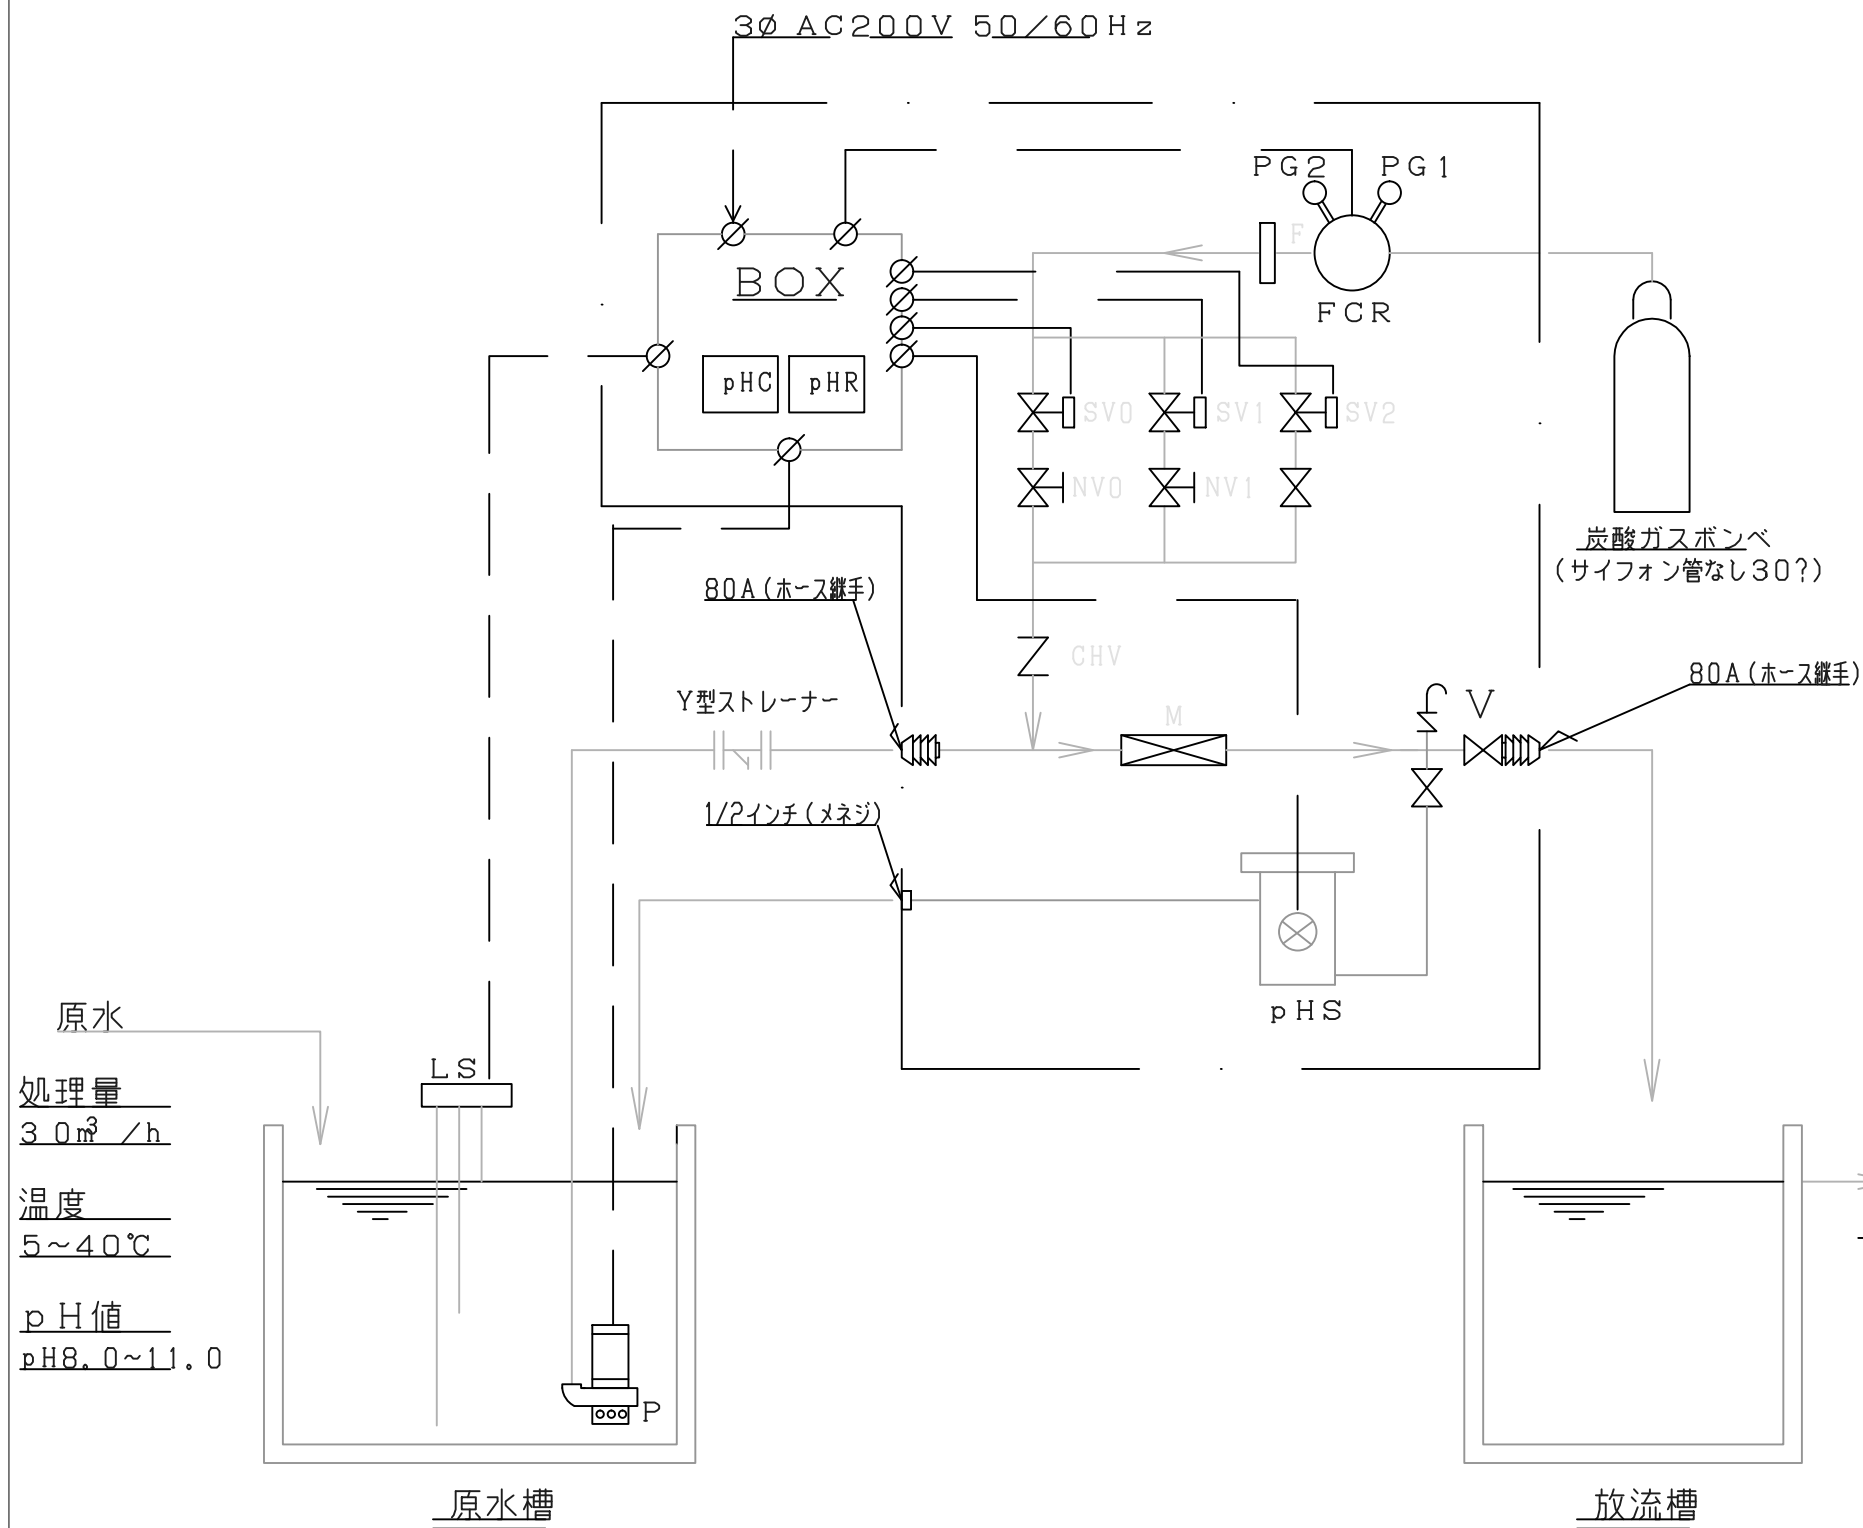

処理量
3.0m³/h

温度
5~40℃

pH値
pH8.0~11.0

記号	名称	材質	数量	備考
pHC	pH指示調節計		1	EF-600S
pHR	pH記録計		1	EFR-3
BOX	制御盤	SS400	1	屋外型
P	原水ポンプ	FC200	1	
V	流量調節弁	C3771BE	1	
M	ミキサー	PVC	1	
pHS	pH複合電極	PVC、ガラス	1	
CHV	逆止弁	BC6	1	
SV0	No. 0ガス電磁弁	C3771BE	1	
SV1	No. 1ガス電磁弁	C3771BE	1	
SV2	No. 2ガス電磁弁	C3771BE	1	
F	ガス用流量計	PC	1	
PG1	1次側圧力計	C3604BD	1	
PG2	2次側圧力計	C3604BD	1	
FCR	圧力調整器	C3771BE	1	FCR-150N

————— = 配線済

—— ——— = 未配線

□ = 納入範囲内

注1) 吸込側配管には、Y型ストレーナー
を取付けて下さい。

注2) 装置流入揚程は、1.5m以上として
下さい。

△			
△			
REV. No	REVISION	DATE	DW' N

T. K

AC-30

炭酸ガスpH中和装置 フローシート

S. K

98-1049-30-1