



認定番号 0512-01014-37

認定合格証

アルミニウム合金製脚立

TAK-09A

TAK-12A

TAK-15A

TAK-18A

SN-12A

SN-15A

SN-18A

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成17年12月31日

長谷川工業株式会社 殿
(有協栄金属 津守工場)

社団法人 仮設工業会
会長 尾添



試験成績書



総数 8頁中の 2頁
試験番号 0512-01014-3704

- 仮設機材の種類、型式及び数量 アルミニウム合金製脚立 TAK-09A 3台
- 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、第10章アルミニウム合金製脚立による。
- 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
- 試験結果


(1) たわみ及び曲げ試験(天板)

供試体 No.	1	2	3	平均値
荷重 3.92 kN 時の鉛直たわみ mm	2.6	1.4	1.0	—
強度 kN	16.0以上	16.0以上	16.0以上	—
認定基準による値	鉛直たわみ 10mm 以下 強度 7.84 kN 以上			

(2) たわみ及び曲げ試験(踏さん)

供試体 No.	1	2	3	平均値
荷重 1.96 kN 時の鉛直たわみ mm	2.8	2.5	2.7	—
強度 kN	8.00以上	8.00以上	8.00以上	—
認定基準による値	鉛直たわみ 10mm 以下 強度 3.92 kN 以上			

(構造図)

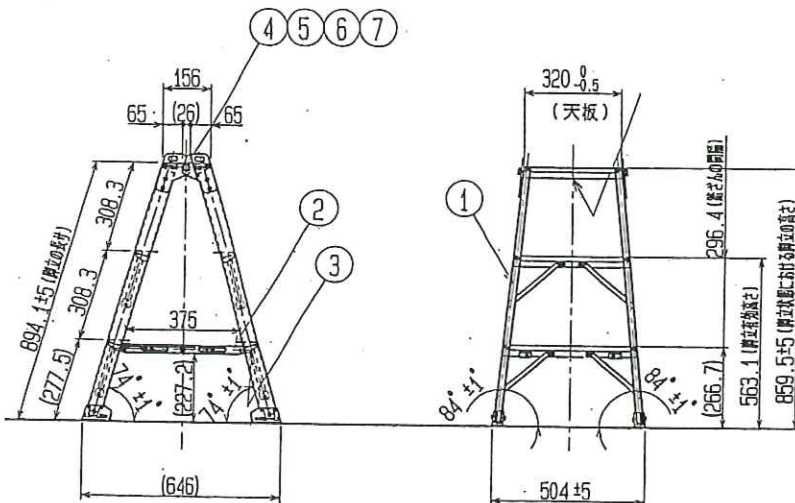

7	5879	平座金	SUS304
6	B521-021A	平座金 (5832)	SUS304
5	B242-003A	ステーブルナット (7873)	SS400
4	B301-001A	段付ボルト (7871)	SUS304
3	RC-015	ブラインドリベット (5628)	-
2	T521-K-0520A	開き止め (8391)	-
1	T121-K-2140A	脚組立	-
図 表 構 成 部 品 名 材 質			

試験成績書



総数 8頁中の 3頁
試験番号 0512-01014-3705

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 アルミニウム合金製脚立 TAK-12A 3台
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、第10章アルミニウム合金製脚立による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果


(1)たわみ及び曲げ試験(天板)

供試体 No.	1	2	3	平均値
荷重 3.92 kN 時の 鉛直たわみ mm	1.6	2.0	1.1	—
強度 kN	16.0以上	16.0以上	16.0以上	—
認定基準による値	鉛直たわみ 10mm 以下 強度 7.84 kN 以上			

(2)たわみ及び曲げ試験(踏さん)

供試体 No.	1	2	3	平均値
荷重 1.96 kN 時の 鉛直たわみ mm	3.1	3.3	3.1	—
強度 kN	6.20	6.23	6.38	6.27
認定基準による値	鉛直たわみ 10mm 以下 強度 3.92 kN 以上			

(構造図)

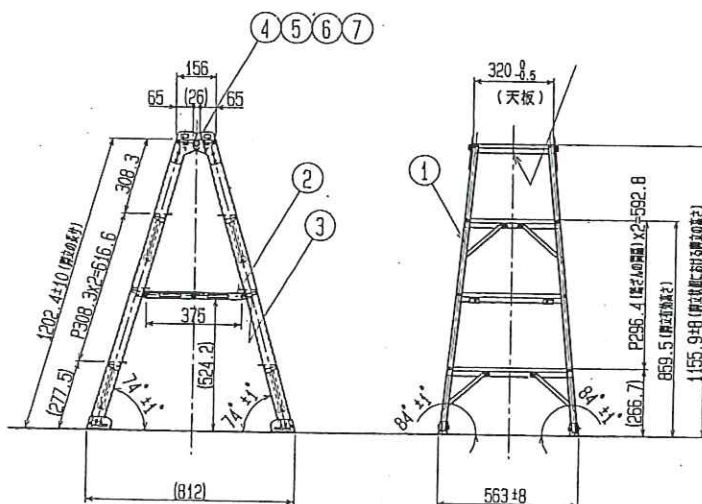

7	5879	平座金	SUS304
6	B521-021A	平座金 (5832)	SUS304
5	B242-003A	ステーブルナット (7873)	SS400
4	B301-001A	段付ボルト (7871)	SUS304
3	RC-016	ブラインドリベット (5628)	-
2	T521-K-0520A	開き止め (8391)	-
1	T121-K-2150A	脚組立	-
品番	図	番	構 成 部 品 名 材 質

試験成績書



総数 8頁中の 4頁
試験番号 0512-01014-3705

- 仮設機材の種類、型式及び数量 アルミニウム合金製脚立 TAK-15A 3台
- 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、第10章アルミニウム合金製脚立による。
- 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
- 試験結果


(1)たわみ及び曲げ試験(天板)

供試体 No.	1	2	3	平均値
荷重 3.92 kN 時の鉛直たわみ mm	1.6	1.3	1.6	—
強度 kN	16.0以上	16.0以上	16.0以上	—
認定基準による値	鉛直たわみ 10mm 以下 強度 7.84 kN 以上			

(2)たわみ及び曲げ試験(踏さん)

供試体 No.	1	2	3	平均値
荷重 1.96 kN 時の鉛直たわみ mm	3.8	4.2	4.1	—
強度 kN	5.26	5.20	5.28	5.24
認定基準による値	鉛直たわみ 10mm 以下 強度 3.92 kN 以上			

(構造図)

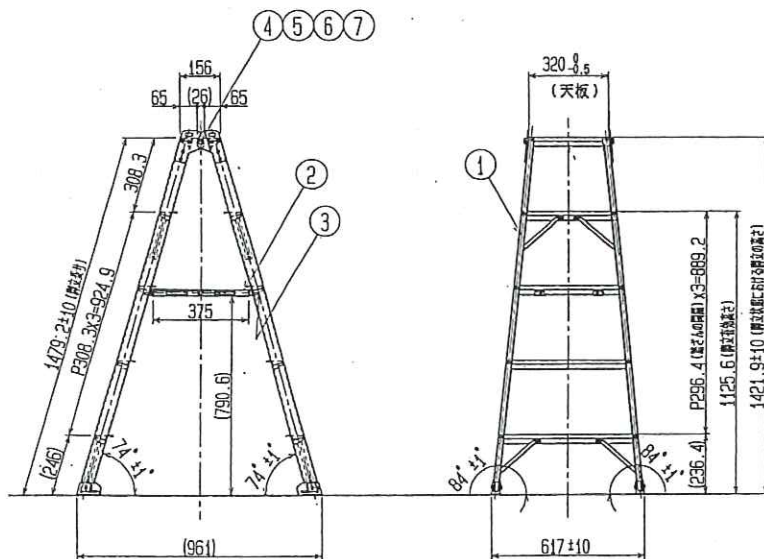

7	5879	平皿金	SUS304
6	6521-021A	平皿金 (5832)	SUS304
5	B242-003A	ステーブルナット (7873)	SS400
4	B301-001A	段付ボルト (7871)	SUS304
3	PC-016	ブラインドリベット (5528)	—
2	T521-K-0520A	向き止め (8391)	—
1	T121-K-2160A	脚組立	—
品番 図 番 機 成 部 品 名 材 質			

試験成績書



総数 8頁中の 5頁
試験番号 0512-01014-3707

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 アルミニウム合金製脚立 TAK-18A 3台
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、第10章アルミニウム合金製脚立による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果


(1) たわみ及び曲げ試験(天板)

供試体 No.	1	2	3	平均値
荷重 3.92 kN 時の鉛直たわみ mm	2.0	2.3	2.1	—
強度 kN	16.0以上	16.0以上	16.0以上	—
認定基準による値	鉛直たわみ 10mm 以下 強度 7.84 kN 以上			

(2) たわみ及び曲げ試験(踏さん)

供試体 No.	1	2	3	平均値
荷重 1.96 kN 時の鉛直たわみ mm	4.4	5.0	4.7	—
強度 kN	6.24	6.12	6.11	6.15
認定基準による値	鉛直たわみ 10mm 以下 強度 3.92 kN 以上			

(構造図)

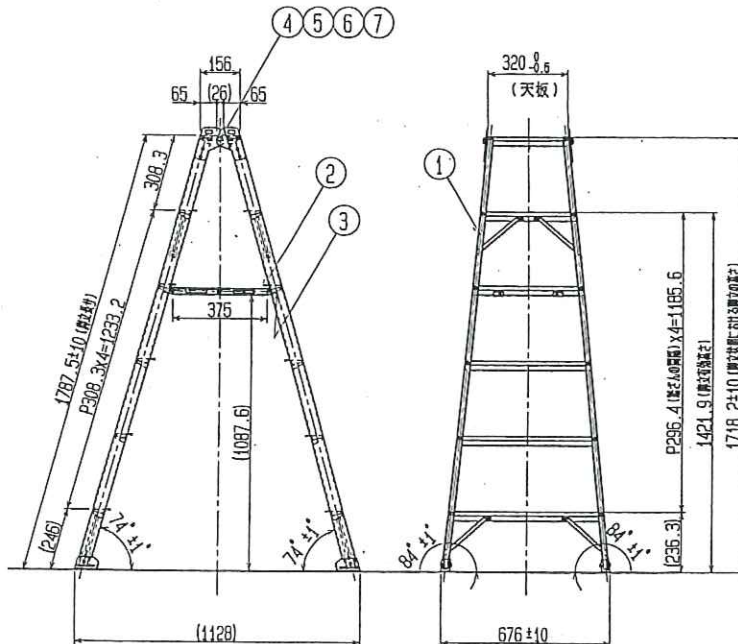

品番	図	番	部	品	名	材	質
7	5079		平	金		SUS304	
6	8521-021A		平	金	(5832)	SUS304	
5	8242-003A		ス	テ	ー	ブル	ナ
4	8301-001A		段	付	ボ	ルト	(7871)
3	RC-016		ブ	ラ	イ	ンド	リ
2	TS21-K-0520A		開	き	止	め	(8391)
1	T121-K-2170A		脚	組	立		